





附件 2

污水井加装过滤板改造项目设计图纸

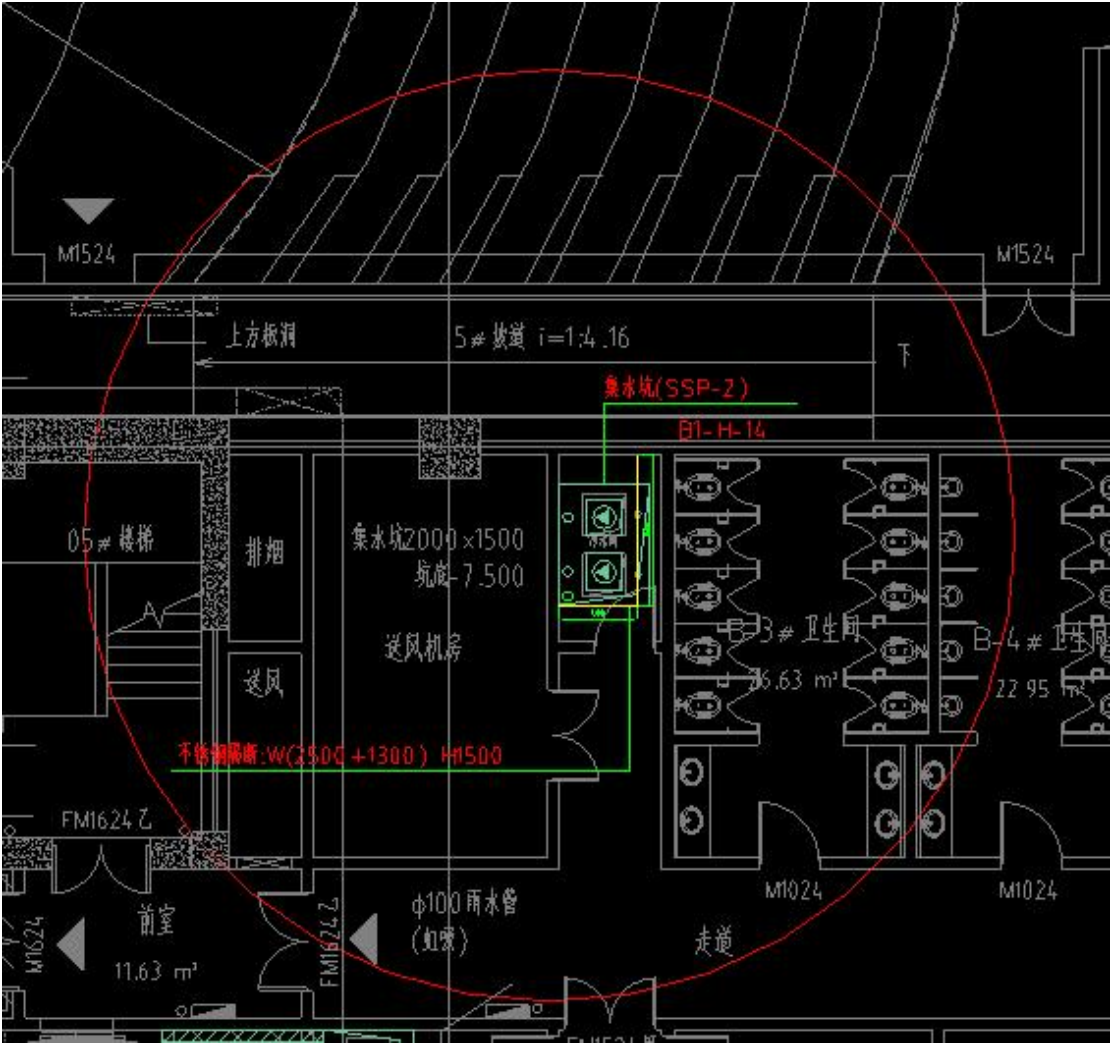

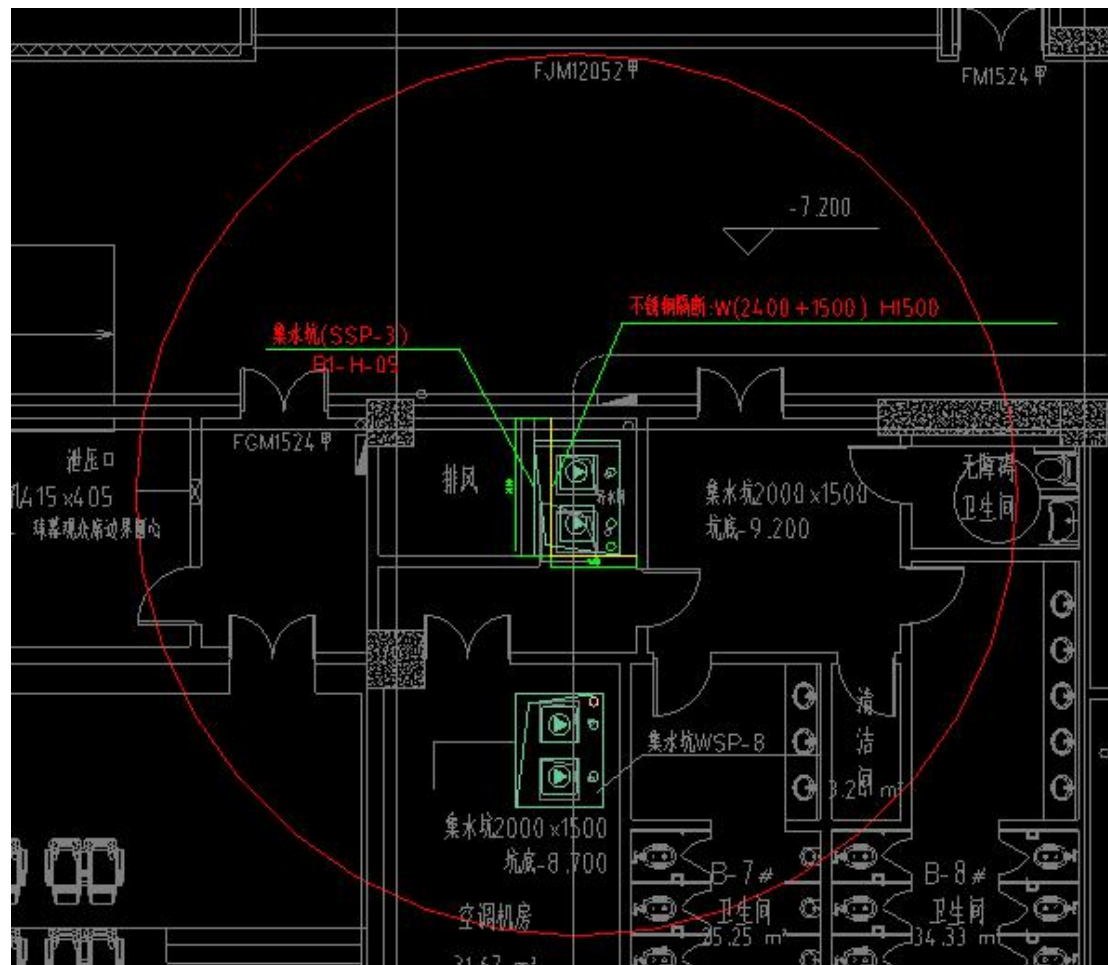

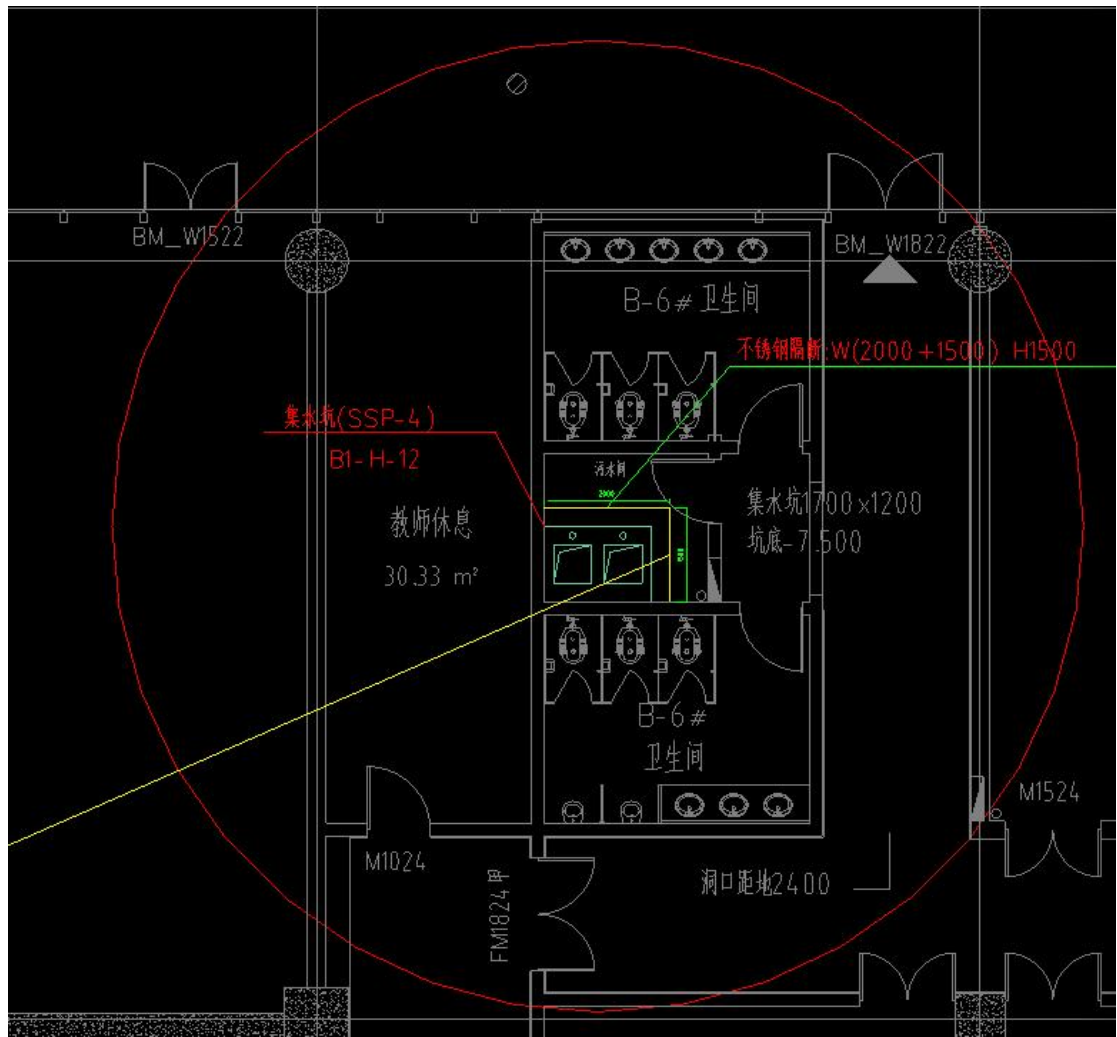

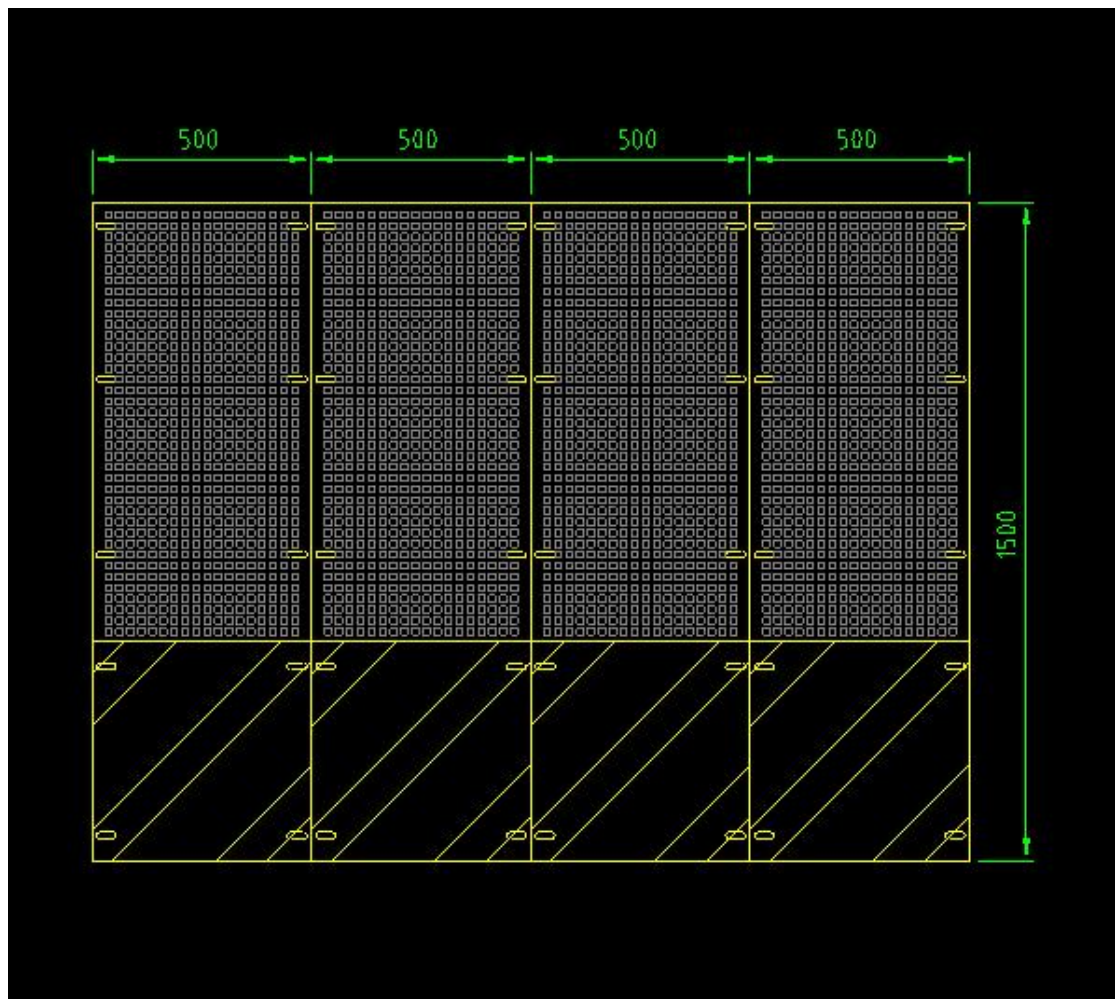

说明:

- 1、污水间不锈钢隔断采用304 不锈钢隔断(厚度 $\geq 3.0\text{mm}$);
- 2、不锈钢隔断板距底面500mm处以上,做15mm*15mm的冲压孔(方形或圆形),孔隙率 $\geq 45\%$ 。
- 3、在污水间进行整理安装时,不锈钢隔断板之间采用铰链或卡扣进行链接拼装,拼装后整个隔断板两端与墙面采用挂钩或卡扣进行安全固定。